



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-т Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru  
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 959/6-ЭП-Б**

Брянская область,  
г. Брянск, ул. Орловская, д. 26 А  
(место составления предписания)

10 ноября 2017 г.

(дата составления предписания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67»  
г. Брянска

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директор МБОУ «СОШ №67» г. Брянска  
Воейкова Оксана Сергеевна

На основании распоряжения №2-959-р Приокского управления Ростехнадзора от 08.09.2017 г. о проведении плановой выездной проверки, в части соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики в период с 30 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области, Сенченковым Владимиром Викторовичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №67» г. Брянска, ИНН 3232014947, ОГРН 1023201064424, (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в присутствии:

директора МБОУ «СОШ №67» г. Брянска Воейковой Оксаны Сергеевны,  
учителя физики МБОУ «СОШ №67» г. Брянска Чеботковой Оксаны Валерьевны,

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России рег. № 4145 от 22.01.2003 (далее - ПТЭЭП), а именно:

| №№<br>пп | Конкретное описание (существо)<br>выявленного нарушения | Наименование<br>нормативного<br>документа и<br>номер его<br>пункта,<br>требования<br>которого<br>нарушены (не<br>соблюдены) | Предписыва<br>емые меры<br>по<br>устранению<br>выявленного<br>нарушения | Срок<br>устранения<br>нарушения |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|


| 1 | 2                                              | 3                | 4                    | 5          |
|---|------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|
| 1 | Отсутствует паспорт на заземляющее устройство. | ПТЭЭП п. 2.7.15. | Устранить нарушение. | 15.01.2018 |

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №67» г. Брянска, предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки и не позднее указанных сроков выполнения пунктов предписания №959/6-ЭП-Б от 10 ноября 2017 года направить заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),

Предписание выдал:

Сенченков Владимир Викторович  
(ФИО)

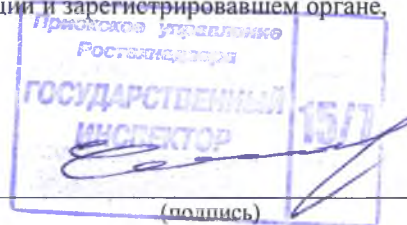

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Войкова Оксана Сергеевна  
директор МБОУ «СОШ №67» г. Брянска

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, его  
уполномоченного представителя)

"\_\_10\_" ноября 2017 г.

